

# Änderung Messkonzept

für Erzeugungsanlagen mit EEG oder KWK-G-Förderung  
im Parallelbetrieb mit dem Netz des Netzbetreibers

Bitte vollständig ausfüllen bzw. zutreffendes ankreuzen!

Anlagenbetreiber/Vertragspartner		
Name	Vorname	e-mail
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort	Telefon/Fax

Anlagenstandort/Anschlussort		
Straße/Hausnummer	PLZ/Ort	Gemarkung/Flur/ Flurstück

Art der Anlage		
<input type="checkbox"/> <b>Photovoltaik (PV)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Kraft-/Wärmekopplung (BHKW)</b>	<input type="checkbox"/> _____
Gesamt-Leistung: _____	Gesamt-Leistung: _____	Gesamt-Leistung: _____
<input type="checkbox"/> Anlage an oder auf Gebäude	Antriebsenergie: _____	Antriebsenergie: _____
<input type="checkbox"/> Freiflächenanlage	_____	_____

Energieeinspeisung nach Umstellung		
<input type="checkbox"/> Einspeisung der Gesamtmenge	<input type="checkbox"/> Einspeisung der Überschussmenge	<input type="checkbox"/> Direktvermarktung
<input type="checkbox"/> am Hausanschluss bzw. NVP	<input type="checkbox"/> in der NSHV/Zähleranlage	<input type="checkbox"/> _____

Messeinrichtung (Erzeugungszähler neu)		
<input type="checkbox"/> entfällt bei Umstellung auf Messkonzept 2		
Beistellung durch <input type="checkbox"/> Verteilnetzbetreiber	<input type="checkbox"/> zugelassener Messstellenbetreiber	<b>Neues Messkonzept Nr.</b>
<input type="checkbox"/> Wechselstrom <input type="checkbox"/> Drehstrom	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> mit <input type="checkbox"/> ohne Rücklaufsperr
Fabrikat	Typ	<b>Eichstempelzeichen</b>
Zähler-Nummer	Zählerstand _____ kWh am _____	geeicht bis _____ Eich-Nr. _____ Prüfstelle _____ Eichjahr _____

Anmerkungen/Hinweise
<b>Die Änderung des Messkonzeptes ist vier Wochen vor Monatsende bei uns anzumelden!</b> Nur so kann die Änderung bei der Umstellung der Abschlagszahlung berücksichtigt werden. Eine rückwirkende Änderung des Messkonzeptes ist nicht möglich!
<b>Zur Durchführung der gewünschten Umstellung benötigen wir ggf. auch nachfolgende Unterlagen von Ihnen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Formblatt Inbetriebsetzung Strom für den Einbau/Austausch des Hauptzählers [Zü]</li><li>• Formblatt Inbetriebsetzung Strom für den Einbau/Austausch des Erzeugungszählers [ZE]</li><li>• Übersichtsschaltbild (einpolige Darstellung nach Umstellung) ab Netzanschluss, inkl. der Mess- und Schutzeinrichtungen</li><li>• Foto von jeder Messeinrichtung mit Zählerstand zum Zeitpunkt der Umstellung oder des Ausbaus</li><li>• Bei Einbau/Ausbau/Austausch eines betreibereigenen Erzeugungszählers [ZE] ist für jede Messeinrichtung jeweils das Formblatt Zähler-Datenblatt Einspeiseanlage notwendig. <i>(Bitte beachten Sie auch die gesetzlichen Vorschriften!)</i></li></ul>

Änderung Messkonzept 03/16 Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung gestellte aktuelle Fassung.


## Strombezug der angeschlossenen Verbrauchseinrichtungen

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben zur EEG-Umlage für Letztverbraucher und Eigenversorger.

- durch den Erzeugungsanlagenbetreiber
- durch einen Dritten


### Messkonzept 1

#### Einspeisung der Gesamtmenge (Volleinspeisung)

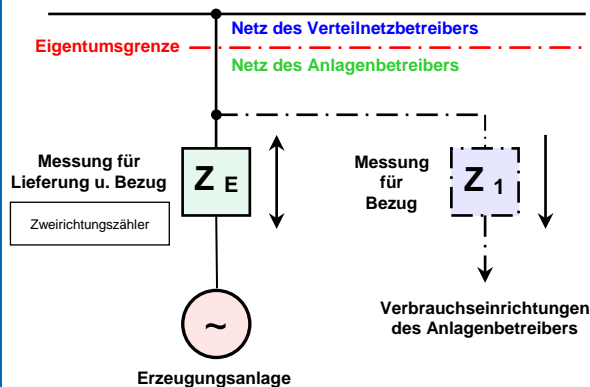


### Messkonzept 2

#### Überschusseinspeisung

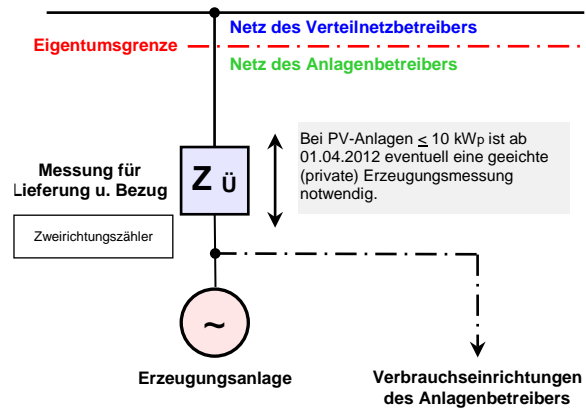


### Messkonzept 3

#### Überschusseinspeisung bei PV-Anlagen (u.a. >10 kWp) (EEG)

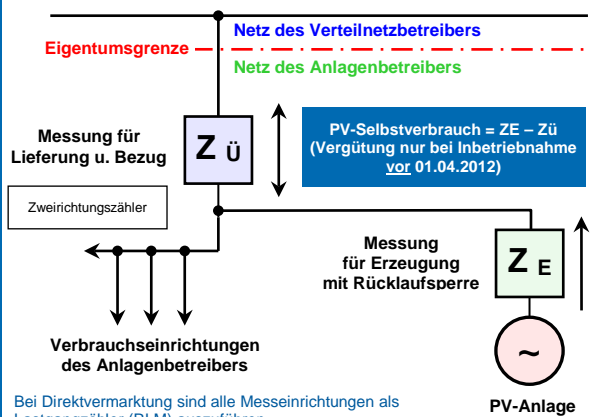


### Messkonzept 4

#### KWK-Untermessung (KWK-G § 4, Abs. 3a)

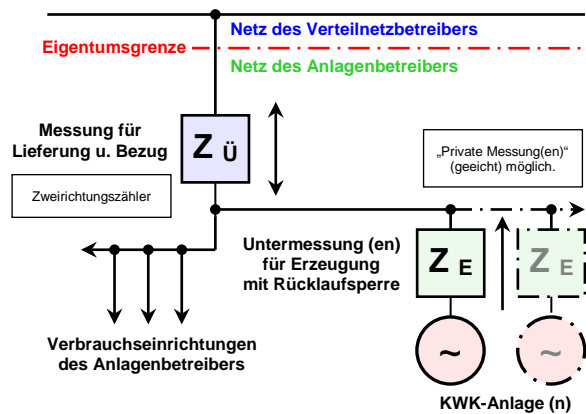

### Messkonzept 5

#### kaufmännisch - bilanzielle Weitergabe (nur EEG)

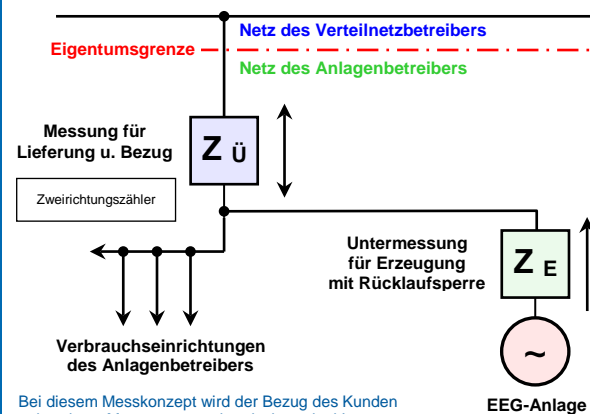

Beabsichtigen Sie ein Messkonzept zu realisieren, welches von den hier abgebildeten abweicht, so ist die gewünschte Situation auf einem separat beigefügten Blatt darzustellen und mit dem Netzbetreiber im Vorfeld abzustimmen!

Die für die Änderung der Messanordnung notwendigen Inbetriebsetzungsaufträge für Einspeise- und Bezugszähler sowie die Zähler-Datenblätter und dokumentierten\* Aus- und Einbaustände der/des Einspeisezähler(s) sind beizufügen.

\*aussagekräftiges Foto der Zählerdaten von jeder einzelnen Messeinrichtung mit Datum

Für die Anlagen, insbesondere die Zählerplätze gelten die Technischen Anschlussbedingungen (TAB), VDE-AR-N 4101 und VDE-AR-N-4105.

Für die umseitige bezeichnete Erzeugungsanlage beantrage(n) ich/wir ab dem \_\_\_\_\_ die Umstellung von dem bisherigen Messkonzept Nr. \_\_\_\_\_ auf das neue Messkonzept Nr. \_\_\_\_\_.

Ort

Datum

Stempel und Unterschrift Anlagenbetreiber(in)