

Musteraufbau Doppelstock- Zähleranlage für Messkonzept 8.3


Zur Absicherung des 2. Zählerplatzes ist ein 3-polige LS-Schalter zu verwenden.
Der LS-Schalter ist selektiv zum vorgeschaltetem SH-Schalter auszuführen.

Zur
Wärmepumpe

zu den
Haushaltsver-
brauchern

von
PV-Anlage

WP-LS-Lastsicherungen (max. 35A)
WP-Steuersicherungen und
WP-Abschaltenschutz

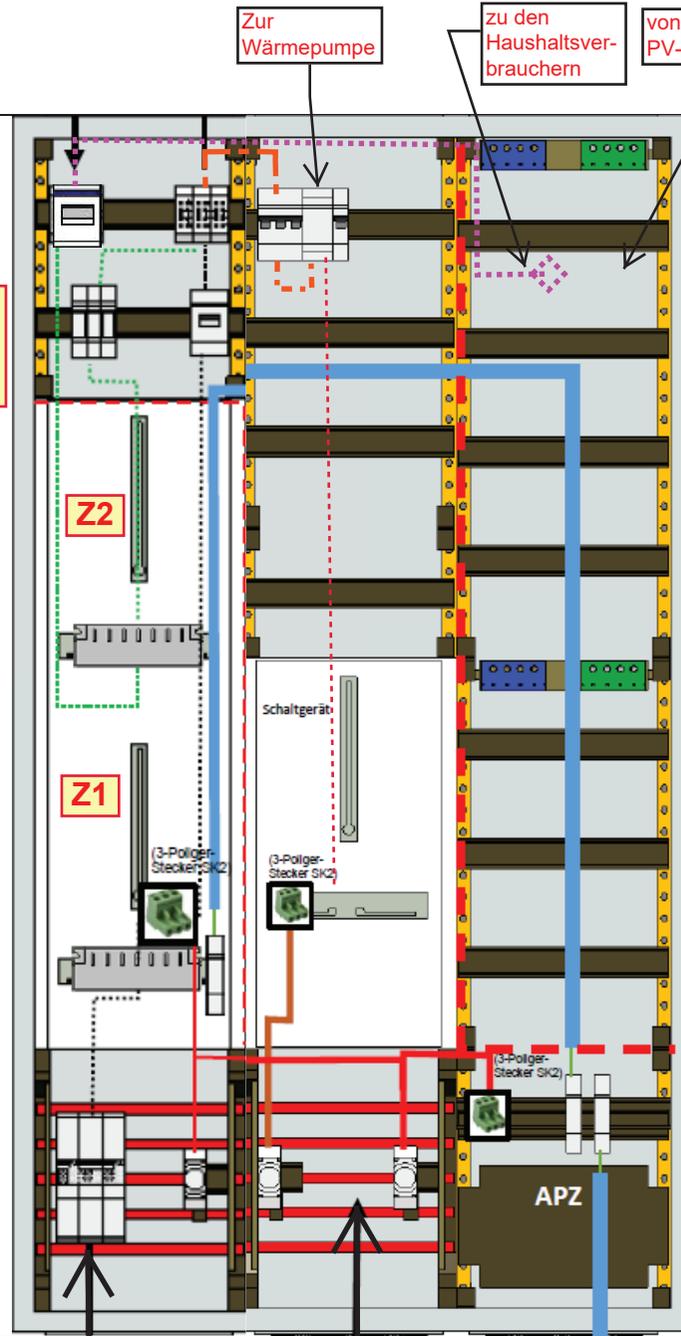

Netzeinspeisung
Variante 1

Netzeinspeisung
Variante 2

APZ